

Директор НТ МУП «Горэнерго-НТ»

В.Ф. Свахин

«08» ноября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку электродвигателя для нужд НТ МУП «Горэнэнерго»

1. Требования Заказчика к наименованию и количеству поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Количество
1	Трехфазный асинхронный электродвигатель А4-355L-4	Шт.	1


2. Требования к безопасности, качеству и функциональным характеристикам поставляемого товара.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2019 г. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 31606-2012 «Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования», ТУ 16-526.647-85 «Электродвигатели асинхронные типа А4-355»

№, п/п.	Наименование поставляемого товара	Наименование параметра требуемые характеристики	Значение
1	Трехфазный асинхронный электродвигатель А4-355L-4	Тип ротора	Короткозамкнутый
		Мощность, кВт	250
		Напряжение питания, В	6000
		Число оборотов/минуту	1480-1500
		Высота оси вращения,	355
		Монтажное исполнение	IM 1001
		Степень защиты от воздействия окружающей среды	Не ниже IP 23
		Степень защиты коробки выводов	Не ниже IP 54
		Режим работы	Продолжительный S1
Климатическое исполнение	УЗ или УХЛЗ		

3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры.

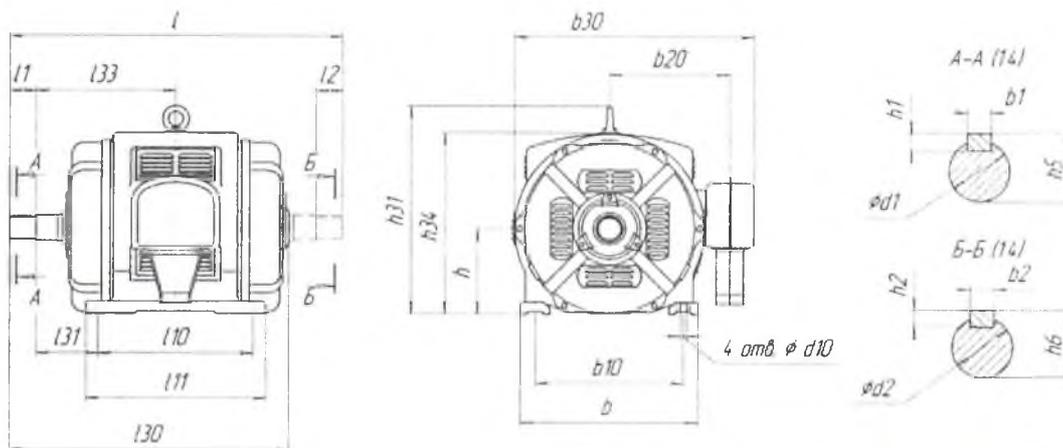

Электродвигатели серии А4.
А4-355. IM 1001. IM 1002. Высоковольтные.

Тип	L, мм	I1, мм	I2, мм	I10, мм	I11, мм	I30, мм	I33, мм	I31, мм	b, мм	b1, мм	b2, мм	b10, мм
А4-355L-4	1480	170	170	630	730	1205	569	254	730	25	25	610
Тип	b20, мм	b30, мм	h, мм	h1, мм	h2, мм	h5, мм	h6, мм	h31, мм	h34, мм	d1, мм	d2, мм	d10, мм
А4-355L-4	495	984,5	355	12	12	95	95	870	760	90	90	28

4. Требования к маркировке и упаковке товара.

Товар должен быть промаркирован на каждом изделии знаками маркировки. Маркировку знаками осуществляют литьем, ударным способом, гравированием или любым другим способом, обеспечивающим четкое и ясное их изображение в течение всего срока службы, а также сохранность маркировки при транспортировании и хранении.

Электродвигатель должен быть снабжен одной или несколькими легкочитаемыми и долговечными табличками, содержащими следующие необходимые данные:

- Наименование изготовителя.
- Номер электродвигателя по системе нумерации предприятия-изготовителя.
- Серия (тип) электродвигателя:
- Режим работы.
- Номинальная мощность.
- Номинальное напряжение.
- Номинальный ток.
- Род тока.
- Номинальная частота и число фаз.
- Номинальная частота вращения.
- Классификация нагревостойкости изоляции.
- Номер и дата примененного стандарта.
- Схема соединения обмоток с применением условных обозначений по ГОСТ 26772.
- Дата изготовления (год, месяц)

Способ упаковки должен обеспечивать безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

5. Требования к предоставляемым документам

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы на Товар на русском языке или имеющие нотариально заверенный перевод на русский язык:

- технические паспорта, паспорта качества производителя Товара для подтверждения соответствия поставляемого Товара указанным в Техническом задании характеристикам, руководство по эксплуатации;

- документы, подтверждающие соответствие ГОСТ, и другим показателям качества данных товаров, указанным в Техническом задании;

- сертификаты (в случае обязательной сертификации товаров), декларации о соответствии (в случае добровольного декларирования);

- счет-фактуру и товарную/товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ (УПД);

- Акт приема-передачи Товара.

6. Требования к предоставлению гарантии

На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта проведения 72-часовых индивидуальных испытаний оборудования и приемки товара, но не менее гарантийного срока, установленного производителем соответствующего Товара. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем поставляемого по настоящему Договору Товара. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

7. Место поставки

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Крупской, д. 5 (База механизации НТ МУП «Горэнерго- НТ»).

8. Дни и время поставки

В рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) с 8:00 до 16:00 (время местное).

9. Срок поставки

Срок поставки Товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора. Поставщик имеет право осуществить поставку Товара досрочно.

10. Требования к результатам работы

Товар должен быть поставлен в указанный срок в полном объеме и с соблюдением всех требований Технического задания.

Составил: Главный электрик _____ А.Н. Шурыгин

Согласовано: Гл. инженер _____ И.А. Анфилатов